
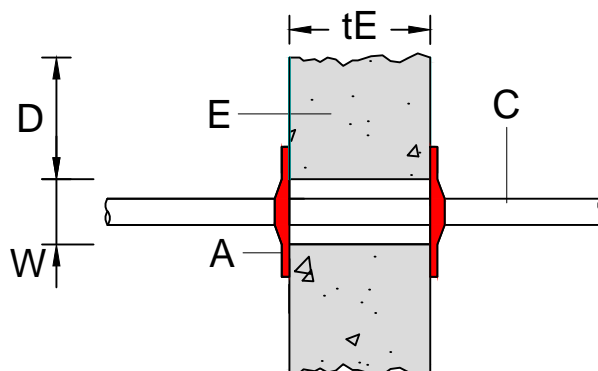


Výrobce systému:    <b>Hilti ČR spol. s r.o.</b> Uhřetěveská 734 252 43 Průhonice  Kontakt: Tel: 800 11 55 99 Fax: 261 195 333	Prováděcí firma: Á ÁÁ ÁÁ  Zodpovědná osoba: ÁÁ ÁÁÁ ÁÁ	Stavba: ÁÁ ÁÁ ÁÁ  ÁÁ  Měřítko: 1:10   Datum: ÁÁ
---	---	--

Produkt: **CFS-D 25 - Kabelový disk**

Typ prostupu: **EI 60 - Kovové trubky - Masivní stěna**



Požární odolnost EI 60

- A - Kabelový disk CFS - D 25
- C - Kovové trubky max Ø16 mm
- D - Vzdálenost sousedních prostupů  $\geq 150$  mm
- E - Masivní stěna
- tE - Tloušťka stěny  $\geq 100$  mm
- W - Maximální velikost prostupu = Ø25 mm resp. 25x25 mm

Plní funkci těsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti v souladu s ČSN EN 13501-2+A1 (celistvost(E), izolace (I)), a ČSN EN 1366-3.

Jakákoliv úprava tohoto detailu je na výhradní zodpovědnost projektanta/zhotovitele. Navrhované řešení Hilti musí být vždy ve shodě s technickými listy výrobce. Montáž smí provádět pouze odborně proškolená firma. Všechny potřebné informace jsou dostupné na internetové adrese [www.hilti.cz](http://www.hilti.cz) nebo v technických listech společnosti Hilti.

Hilti doporučuje dodržet originalitu výrobků Hilti a vhodná zařízení a postupy předepsané a nebo obvyklé pro jejich použití (zejména výběr použitého zařízení zákazníkem/projektantem, způsob jeho použití ve vztahu k výrobkům Hilti, umístění výrobků a působení venkovních či vnitřních vlivů). Pro použití výrobků Hilti zákazníkem/projektantem platí specifikace a popisy výrobků podle platných technických listů Hilti (katalogové listy, ETA certifikáty, lokální certifikáty), aktuálních v čase vypracování cenové nabídky (katalogové obrázky mohou mít jen ilustrační funkci).