
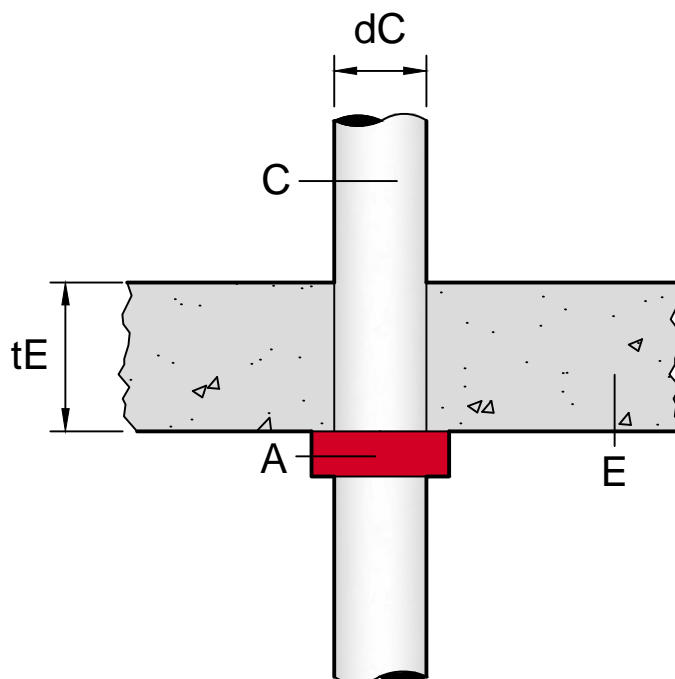


Výrobce systému:   <b>Hilti ČR spol. s r.o.</b> Uhřetěveská 734 252 43 Průhonice  Kontakt: Tel: 800 11 55 99 Fax: 261 195 333	Prováděcí firma:   Zodpovědná osoba:	Stavba:    
		Měřítko: 1:10

Produkt: **CP 644 - Protipožární manžety**

Typ prostupu: **EI 120 - Neizolované plastové potrubí - Masivní strop**



#### Požární odolnost EI 120

- A - Protipožární manžeta CP 644 dle  $\varnothing$  potrubí
- C - Plastové potrubí (PVC, PP, PE, PB)
- dC - Dimenze potrubí 32-250 mm
- E - Masivní konstrukce (objemová hm.  $\geq 650 \text{ kg/m}^3$ , např. beton, pórobeton)
- tE - Tloušťka stropu  $\geq 150 \text{ mm}$

\* Kotvení manžety a dotěsnění mezery mezi potrubím a konstrukcí dle technického listu (např. protipožární tmel CFS-S ACR)

Plní funkci těsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti v souladu s ČSN EN 13501-2+A1 (celistvost(E), izolace (I)), a ČSN EN 1366-3.

Jakákoliv úprava tohoto detailu je na výhradní zodpovědnost projektanta/zhotovitele.

Navrhované řešení Hilti musí být vždy ve shodě s technickými listy výrobce. Montáž smí provádět pouze odborně proškolená firma. Všechny potřebné informace jsou dostupné na internetové adrese [www.hilti.cz](http://www.hilti.cz) nebo v technických listech společnosti Hilti.

Hilti doporučuje dodržet originalitu výrobků Hilti a vhodná zařízení a postupy předepsané a nebo obvyklé pro jejich použití (zejména výběr použitého zařízení zákazníkem/projektantem, způsob jeho použití ve vztahu k výrobkům Hilti, umístění výrobků a působení venkovních či vnitřních vlivů). Pro použití výrobků Hilti zákazníkem/projektantem platí specifikace a popisy výrobků podle platných technických listů Hilti (katalogové listy, ETA certifikáty, lokální certifikáty), aktuálních v čase vypracování cenové nabídky (katalogové obrázky mohou mít jen ilustrační funkci).