


Výrobce systému: Hilti ČR spol. s r.o. Uhřetěveská 734 252 43 Průhonice Kontakt: Tel: 800 11 55 99 Fax: 261 195 333	Prováděcí firma: Zodpovědná osoba:	Stavba: <table border="1"> <tr> <td>Měřítko: 1:10</td> <td>Datum:</td> </tr> </table>	Měřítko: 1:10	Datum:
Měřítko: 1:10	Datum:			

Produkt: **CP 648 - Protipožární zpěňující páska**

Typ prostupu: **EI 120 - Neizolované plastové potrubí - SDK stěna**

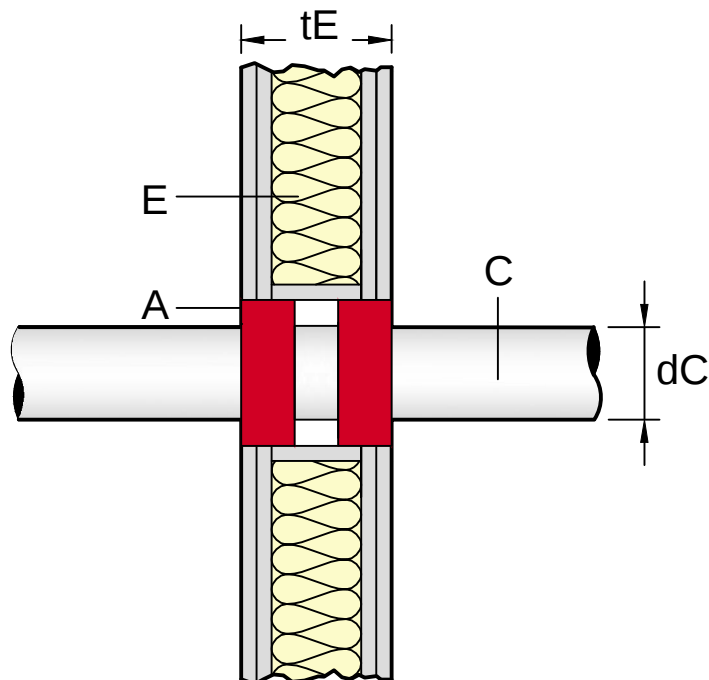

Požární odolnost EI 120

A - Protipožární zpěňující páska CP 648

C - Plastové potrubí (PVC, PP, PE, PB)

dC - Dimenze potrubí 20-160 mm

E - SDK stěna

tE - Tloušťka stěny ≥ 100 mm

* Zbývající mezery mezi páskou a prostupovanou konstrukcí se dotěsní protipožárním tmelem CFS-S ACR nebo protipožární maltou CFS-M RG.

Plní funkci těsnění prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti v souladu s ČSN EN 13501-2+A1 (celistvost(E), izolace (I)), a ČSN EN 1366-3.

Jakákoliv úprava tohoto detailu je na výhradní zodpovědnost projektanta/zhotovitele.

Navrhované řešení Hilti musí být vždy ve shodě s technickými listy výrobce. Montáž smí provádět pouze odborně proškolená firma. Všechny potřebné informace jsou dostupné na internetové adrese www.hilti.cz nebo v technických listech společnosti Hilti.

Hilti doporučuje dodržet originalitu výrobků Hilti a vhodná zařízení a postupy předepsané a nebo obvyklé pro jejich použití (zejména výběr použitého zařízení zákazníkem/projektantem, způsob jeho použití ve vztahu k výrobkům Hilti, umístění výrobků a působení venkovních či vnitřních vlivů). Pro použití výrobků Hilti zákazníkem/projektantem platí specifikace a popisy výrobků podle platných technických listů Hilti (katalogové listy, ETA certifikáty, lokální certifikáty), aktuálních v čase vypracování cenové nabídky (katalogové obrázky mohou mít jen ilustrační funkci).