

Výrobce systému:



Hilti ČR spol. s r.o.
Uhřetěveská 734
252 43 Průhonice

Kontakt:
Tel: 800 11 55 99
Fax: 261 195 333

Prováděcí firma:

Zodpovědná osoba:

Stavba:

Měřítko: 1:10


Datum:

Produkt:

CP 648 - Protipožární zpěňující páska

Typ prostupu:

EI 120 - Neizolované plastové potrubí - Masivní stěna

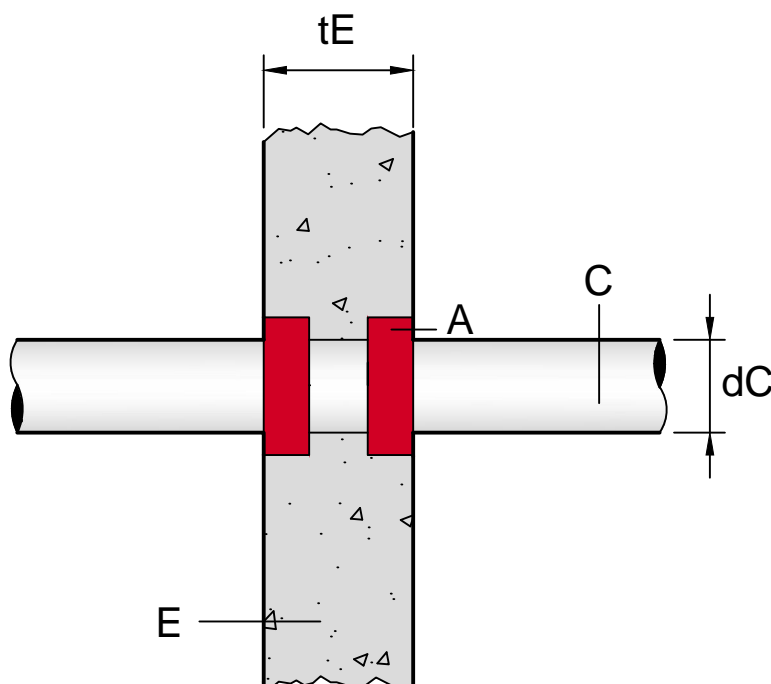

Požární odolnost EI 120

A - Protipožární zpěňující páska CP 648

C - Plastové potrubí (PVC, PP, PE, PB)

dC - Dimenze potrubí 20-160 mm

E - Masivní konstrukce (objemová hm. $\geq 650 \text{ kg/m}^3$, např. beton, zdivo, pórobeton)

tE - Tloušťka stěny $\geq 100 \text{ mm}$

* Zbývající mezery mezi páskou a prostupovanou konstrukcí se dotěsní protipožárním tmelem CFS-S ACR nebo protipožární maltou CFS-M RG.

Plní funkci těsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti v souladu s ČSN EN 13501-2+A1 (celistvost(E), izolace (I)), a ČSN EN 1366-3.

Jakákoliv úprava tohoto detailu je na výhradní zodpovědnost projektanta/zhotovitele.

Navrhované řešení Hilti musí být vždy ve shodě s technickými listy výrobce. Montáž smí provádět pouze odborně proškolená firma. Všechny potřebné informace jsou dostupné na internetové adrese www.hilti.cz nebo v technických listech společnosti Hilti.

Hilti doporučuje dodržet originalitu výrobků Hilti a vhodná zařízení a postupy předepsané a nebo obvyklé pro jejich použití (zejména výběr použitého zařízení zákazníkem/projektantem, způsob jeho použití ve vztahu k výrobkům Hilti, umístění výrobků a působení venkovních či vnitřních vlivů). Pro použití výrobků Hilti zákazníkem/projektantem platí specifikace a popisy výrobků podle platných technických listů Hilti (katalogové listy, ETA certifikáty, lokální certifikáty), aktuálních v čase vypracování cenové nabídky (katalogové obrázky mohou mít jen ilustrační funkci).